

Правна регулатива, актуелни состојби и предизвици во областа на сервисното одржување на ПП апарати и ПП инсталации

Милан Клопчески

Огнопревент инженеринг Скопје

**СЕРВИСНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ
АПАРАТИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ КАКО
ЕДНА ОД МНОГУТЕ БИТНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД
ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО ДО ДЕНЕС ПРАВНО Е УРЕДЕНО
СО ДОНЕСУВАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ
АКТИ**

Закони и подзаконски акти кои ја
регулираат оваа област се следниве:

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

- Закон за пожарникарство
Сл.Весник на Р.М. бр. 67/2004 год.
- Закон за заштита и спасување
Сл.Весник на Р.М. бр. 36/2004 год.
- Закон за изменување и дополнување на Законот за
заштита и спасување
Сл.Весник на Р.М. бр.86/2008 год.
- Закон за безбедност и здравје при работа
Сл.Весник на Р.М. бр. 92/2007 год.

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

- Правилник за изборот на видовите и количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати.

Сл.Весник на Р.М. бр.105/2005 год.

- Правилник за критериумите кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси.

Сл.Весник на Р.М. бр.32/2006 год.

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

- Правилник за начинот на полагање на стручниот испит на работниците кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари.

Сл. Весник на Р.М. бр.105/2005 год.

- Правилник за начинот, постапката и роковите во кои треба да се изврши испитување на противпожарната опрема во противпожарните единици.

Сл. Весник на Р.М. бр.19/2006 год.

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

- Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари , другата противпожарна опрема ,средствата за гаснење на пожари и противпожарните апарати , нивното одржување во исправна состојба , посебното обележување и достапноста за употреба. Сл.Весник на Р.М. бр.74/2006 год.
- Измени и дополнувања на Правилникот за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари , другата противпожарна опрема ,средствата за гаснење на пожари и противпожарните апарати , нивното одржување во исправна состојба , посебното обележување и достапноста за употреба Сл.Весник на Р.М. бр.74/2006 год.

ЗАКОН ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

Член 45

(1) Одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење пожари и откривање на експлозивни смеси, може да врши правно лице регистрирано за таква дејност кое располага со соодветна техничка опрема за работа и има вработено најмалку две лица од кое едното има завршено минимум више образование од техничка насока, а другото има завршено минимум средно образование од техничка насока.

(2) Правното лице кое ги врши работите од ставот 1 на овој член треба да има овластување од Дирекцијата.

(3) Одржувањето, сервисирањето и испитувањето на инсталациите од став 1 на овој член правните лица се должни да го вршат согласно со техничките нормативи, стандарди и упатства на производителот, а најмалку еднаш годишно.

ЗАКОН ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

(4) Правните субјекти во кој се врши одржување, сервисирање и испитување на инсталациите од став 1 на овој член се должни да водат посебна евиденција за извршеното одржување, сервисирање односно испитување на инсталациите од ставот 1 од овој член.

(5) За извршеното сервисирање, односно испитување на инсталациите од ставот (1) на овој член сопственикот односно корисникот на објектот прибавува потврда од правниот субјект кој го извршил сервисирањето односно испитувањето.

(6) На правното лице од ставот 1 на овој член ќе му се одземе овластувањето ако работите не ги врши согласно со техничките нормативи, стандарди и упатства или ако престане да ги исполнува кадровските и техничките услови за вршење на таа дејност.

ЗАКОН ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

Член 46

(1) Одржување сервисирање и испитување на противпожарните апарати се врши согласно со техничките нормативи, стандарди и упатсва на производителот најмалку еднаш годишно, а противпожарните апарати изложени на надворешни атмосферски влијанија на агресивни технолошки средини, најмалку еднаш во период од 6 месеци.

(3) Сервисен преглед и контролнио испитување на апаратите согласно со ставот 1 на овој член можат да вршат правни лица кои имаат вработено најмалку две стручни лица со завршено минимум средно образование од техничка насока и кои располагаат со соодветна опрема и простор за работа.

(4) За вршење на работите од ставот 1 на овој член правните лица треба да имаат овластување од Дирекцијата.

ЗАКОН ЗА ПОЖАРНИКАРСТВО

(5) Работниците кои вршат сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гасење пожари мораат да имаат положено стручен испит согласно со програмата на Дирекцијата.

(6) Стручниот испит се полага пред комисија образувана од директорот на Дирекцијата, составена од 3 члена, од кои 2 од Дирекцијата кои работат на работи на заштита од пожари како и 1 надворешен член со **завршено више образование од техничка насока** и работно искуство минимум од 5 години исклучиво на работи од заштита од пожари.

Член 48

(1) Противпожарните единици се должни да вршат периодично испитување на исправноста на противпожарната опрема со која тие располагаат.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 77

Органите на државната управа, единиците на локална самоуправа, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари друга противпожарна опрема, средства за заштита од пожари и противпожарни апарати според пропишани стандарди.

Член 83

Државните органи, општините, градот Скопје односно општините на градот Скопје во согласност со закон јавните претпријатија, јавните установи трговците поединци, трговските друштва се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема средства за гасење пожари и противпожарни апарати.

Уредите, инсталациите, опремата и средствата од став 1 на овој член, **задолжително** треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, на начин утврден од директорот на Дирекцијата.

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Заштита од пожар, евакуација и спасување

Член 24

Работодавачот треба да склучи договори со други правни субјекти специјализирани за давање услуги, особено во однос на давање на прва помош итна медицинска помош, активности за евакуација и спасување и **противпожарна заштита.**

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗБОР НА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНИТЕ КАКО И ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ШТО ВРШАТ СЕРВИСЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува изборот на видовите и количините на противпожарни апарати со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати кои се однесуваат на техничката опрема и просторот за работа.

Потребниот простор и опрема опфатени се со член 10 и 11 од истиот правилник.

ПРАВИЛНИК

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА СТАБИЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТКРИВАЊЕ ЈАВУВАЊЕ И ГАСЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ОТКРИВАЊЕ НА ЕКСПЛОЗИВНИ СМЕСИ

Член 1

Со овој правилник се која треба да ја исполнуваат правните лица кои вршат одржување и спропишуваат поблиските критериуми што се однесуваат на техничката опрема сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на **експлозивни смеси**.

Потребната опрема од овој правилник е опфатена со член 2 од истиот правилник.

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ НАОЃААТ УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ДРУГАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, СРЕДСТВАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖРИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, НИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА ПОСЕБНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДОСТАПНОСТА ЗА УПОТРЕБА

ОДРЖУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ , ИНСТАЛАЦИИТЕ ОПРЕМАТА И СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА

Член 4

Одржувањето сервисирањето и испитувањето на уредите, инсталациите за заштита од пожари за автоматско откривање и јавување на пожари, автоматско откривање и гасење на пожари и уреди и инсталации за рачно јавување на пожари се врши согласно техничките нормативи стандарди и упатства на производителот од страна на **овластено правно лице.**

Правните субјекти кои располагаат со стабилни уреди и инсталации за автоматско откривање и јавување на пожар, автоматско откривање и гасење на пожар и инсталации за рачно јавување на пожар **најмалку еднаш во текот на една календарска година вршат сервисирање и проверка на нивната исправност и функционалност.**

При појава на дефект на уредите и инсталации за автоматско откривање и јавување на пожар, автоматско откривање и гасење на пожар и инсталации за рачно јавување на пожари јавните субјекти истиот го отстрануваат и уредите и инсталациите ги **доведуваат во исправна состојба во рок не подолг од 5 дена од денот на појавување на** **дефектот.**

Одржувањето, сервисирањето и испитувањето на исправноста и функционалноста на стабилните уреди и инсталации за заштита од пожари со механичко активирање и рачно гасење на пожарите (хидрантска мрежа) се врши согласно со **прописите и техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари. Сл. Весник на Р.М. бр. 31/2006 год.**

Член 5

Хидрантската мрежа со сите уреди и арматурата се контролира најмалку еднаш годишно.

Член 7

Правните субјекти, цревата во хидрантските ормари ги контролираат најмалку еднаш годишно, при што треба да се испитаат со притисок на вода од 7 бари.

Член 9

Одржувањето сервисирањето и испитувањето на рачните преносни и рачните превозни апарати се врши согласно техничките нормативи стандарди и упатства на производителот.

Одржувањето опфаќа:

- редовен визуелен преглед**
- сервисен преглед**
- контролно испитување**

Член 10

Редовниот визуелен преглед се врши од корисникот на противпожарниот апарат а сервисниот преглед и контролното испитување од овластено правно лице.

Член 12

Утврдените недостатоци корисникот веднаш ги отстранува сам или преку овластеното службено лице.

Член 13

Сервисниот преглед се врши најмалку еднаш годишно, а по потреба и почесто во зависност од условите и пожарното оптеретување.

Член 15

Шишенцата за погонски гас постари од 20 години несмеат да се употребуваат.

Член 17

Контролно испитување се врши на противпожарни апарати чии работен притисок е помал од 25 бари и шишенца со погонски гас до 0.5 литри.

Член 18

Контролно испитување на противпожарни апарати се врши најмалку секоја петта година како и замена на распрскувачките мембрани на сигурносниот вентил.

Член 19

По извршеното контролно испитување апаратот се полни според упатството на производителот со исто средство за гасење односно погонски гас.

Член 21

Кај апаратите постари од 15 години освен апаратите со јаглен двооксид, контролно испитување се врши на две години.

ОЦЕНКА НА АКТУЕЛНИТЕ СОСТОЈБИ

Актуелните состојби во областа на сервисното одржување на противпожарните апарати и противпожарните инсталации можат да се оценат како релативно неповолни, а произлегуваат од следното:

- не докрај дефинирана правна регулатива,
- недоследно имплементирање на законските и подзаконските акти како и важечките технички стандарди и европски норми во оваа област,
- нелојалната конкуренција помеѓу правните субјекти кои што вршат сервирање и одржување на противпожарни апарати и инсталации за заштита од пожари,

ОЦЕНКА НА АКТУЕЛНИТЕ СОСТОЈБИ

- издадени овластувања за вршење на работи за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати, на правни субјекти кои не ги задоволуваат пропишаните услови.
- издадени овластувања за вршење на работи за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси , на правни субјекти кои не ги задоволуваат пропишаните услови.
- овозможување на полагање на стручен испит за вршење сервисен преглед и контролно испитување на апаратите за гаснење на пожари, на лица кои не ги исполнуваат пропишаните услови.

ОЦЕНКА НА АКТУЕЛНИТЕ СОСТОЈБИ

- отсуството на потребниот континуиран и редовен инспекциски надзор во правните субјекти-сопственици и корисници на ПП опрема,
- отсуство на инспекциски надзор над правните субјекти кои што располагаат со овластување за извршување на работи на сервисирање и одржување на ПП апарати и ПП инсталации.

Последица на ваквите состојби се бројните настанати пожари со големи материјални штети, како и можни потенцијални опасности по животот на граѓаните, материјалните, културните и други добра.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

За подобрување на состојбите со цел за квалитетното стручно и навремено сервисирање на против пожарните апарати и против пожарните системи, со доследно почитување и примена на горе наведените закони и подзаконски акти се предлага следното:

1. Доследна примена на обврските кои произлегуваат од законите и подзаконските акти кои ја уредуваат оваа област.
2. Подобрување на соработка помеѓу надлежните субјекти и тоа органот на управата надлежен за работите од заштитата од пожари (ДЗС), овластените правни субјекти што го вршат сервисирањето на ПП опрема, правните субјекти, ПП сојузи и други.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

3. Континуирано динамизирање на работата на инспекцијата за заштита од пожари во Дирекцијата за заштита и спасување.
4. Санкционирање на инспекторите во злоупотребата при вршење на инспекциски надзор во областа од заштита од пожари и експлозии.
5. Редефинирање на овластувањата за сервисирање и одржување на стабилни инсталации - **системи**.
6. Формално правно и прецизно дефинирање на просторот и опремата потребни за сервисирање на ПП апарати и инсталации и дополнување на опремата и просторните услови.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

7. Уредување на правен основ за полагање на стручен испит за:
 - системи за откривање и јавување на пожар;
 - системи за гаснење на пожар;
 - систем за откривање на експлозивни смеси;
8. Додефинирање и преиспитување на потребната опрема за добивање овластување за ПП апарати и ПП системи.
9. Регултирање на коализија помеѓу Законот за заштита и спасување и Законот за безбедност и здравје при работа во делот на заштита од пожари, евакуација и спасување.
10. Доследна примена на Законот за инспекциски надзор
11. Преиспитување на веќе дадените овластувања.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

12. Примена на институтот привремено и трајно одземање на овластувањата.
13. Измени и дополнувања на правилникот во кој е предвидено одредувањето на видот, бројот и големината на ПП апаратите.
14. Измени и дополнувања на правилникот во кој е предвидено сервисирањето и одржувањето на ПП апарати.
15. Измени и дополнувања на правилникот во кој е предвидено сервисирањето и одржувањето на стабилните системи.

МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ

16. ПП апаратите, системите и другата ПП опрема да ги исполнуваат техничките критериуми кои се услов за нивно безбедно пуштање во промет како и безбедно ракување со истите
17. Забрана за царинење на ПП апаратите и опремата што не ги задовоаат потребните технички критериуми.



Набргу во Македонија пожар ќе гасат и авиони

На магистралниот пат Велес - Штип, кај месноста Ново Село, вчера околу 13.40 часот се запали автобус на автопревозното претпријатие "Бероно Гумо" со Бароно. Огнот се појавил до акумулаторот на автобусот, по што возачот го запрел возилото. Патниците волани биле евакуирани и плаќаат штетноот багаж. Возачот и возачицата се противпожарно платиле се обиделе да го изгаснат огнот, но пламенот брзо се прширил.

По 15 минути од забубување го на пожарот третилично противпожарно возило од Велес. Пламето од автобусот запалил дува и сува трева докрај патот, а патоса се прширил на плаќа со гизвита.

И покрај интервенцијата на полицајците, противпожарна единица, возачката единица не можела да го спаси. За петтина дваесетина минути изгоре голема површина од стопаната експлоатација, иницијално. Пожарот околу еден час го блокирал сообраќајот на магистралниот пат.

Екипа на СДР Велес вчера ретивно уреди на местото на пожарот.

Изгоре автобус, се запали и поле со пченица

НА ПАТОТ
ВЕЛЕС -
ШТИП



Осигурени само пет проценти од домаќинствата

Само околу пет проценти од домаќинствата се осигурени. Или од околу 800.000 објекти од различни ризици - пожар, кражба, излевање, поплави - осигурени се само 50-ина илјади. Од осигурителните компании велат дека македонските граѓани не водат грижа за својот имот, многу често и поради немање навика за осигурување на имотот. Дури кога ќе се случат големи пожари или кражби, граѓаните масовно прават осигурителни полиси.

Компаниите нудат различни понуди и осигурување на живеалиштето од повеќе ризици. Цената, просечно, е од 1.000 денари годишно па нагоре. За цена од 1.000 денари живеалиштето е осигурано од пожар, кражба ка-



Дури кога ќе се случат големи пожари, граѓаните масовно прават осигурителни полиси

Изјороа шири хекшари сува шреба на Кале

На Кале вчера околу 15 ча-
от се запали сува трева, при
то биле опожарени околу
ри хектари или 30.000 квад-
атни метри слободна површи-
а. Пожарот од запалената су-
а трева набрзо зафатил пого-
ем дел просторот каде што се
ршат археолошките ископу-
ања на Кале, а ја зафатил и
овршината над СРЦ "Кале" и
д страната кон новата амбаса-
а на САД. Бригадата за про-
тивпожарна заштита на Скопје
вчера интервенирала со чети-
и противпожарни возила и де-
ет пожарникари, и пожарот за
усо време бил ставен под кон-
рола. Според неофицијалните
нформации од Бригадата за
отивпожарна заштита, по-
арот, најверојатно, избил од
овечко невнимание.



Загина девојче, мајка и сосетка!

■ Деветмина се повредени или имаат последици од задушување со јаглерод моноксид, но никој не е во животна опасност



Двегодишното девојче Елена, нејзината мајка Силвиа Вилчевиќ-Илиќ (27) и сосетката Слаѓана Петровска (55) загинаа, а деветмина се повредени или имаат последици од задушување со јаглерод моноксид во пожарот што завчера попладне избувна во една станбена

зграда во Панчево, соопшти локалната полиција. Повредените веднаш се префрлени во Здравствениот центар во Панчево и никој од нив не е во животна опасност. Се претпоставува дека причината за пожарот, кој избил во подрумските

отвори во становите почнал да излегува густ чад, што создало паника меѓу станарите кои почнале да бегаат, разбивајќи стакларници и скокајќи од пониските катови. Пискотници се слушале низ целата поблиска околина. ■

простории на зградата е дотраената инсталација, како и поголемото количество пластика во подрумот, која придонела за брзо ширење на пожарот.

Повеќечасовната драма започна кога низ инсталационите

Голем пожар кај пластичарите во Скопје



Во пожарот што зафати неколку објекти има четворица повредени

Пожар пет часа губееше во тетовската болница



Триесет и две деца што биле хоспитализирани на Педијатрија беа евакуирани и пуштени на домашно лекување.

Пожар уништи покрив од куќа во Прилеп




Изјоре куќа на џасџарбајџер





ПОЖАР ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 11 ОКТОМВРИ

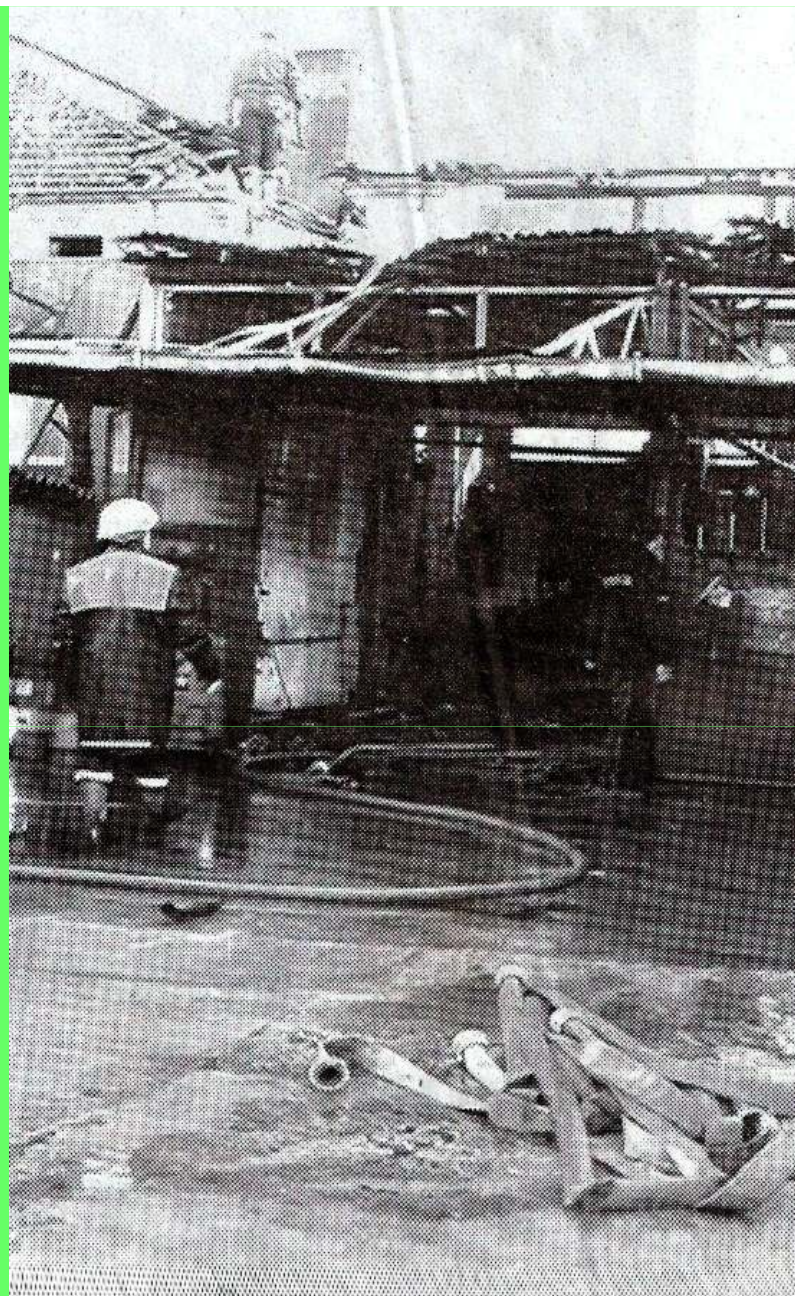

**ПОЖАР ВО МЕХАНИЧАРСКА
РАБОТИЛНИЦА**



ПОЖАР ВО ПОТСТАНИЦА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА СТРУЈА

ЕКСПЛОЗИЈА ВО ЗАТВОРОТ "ИДРИЗОВО"

Затвореници сакале да се самоубијат со илинска боца



Пожарите во Грција „изгореа“ 10 милијарди евра





ВЕНТИЛАЦИЈАТА ПРИЧИНА ЗА ПОЖАРОТ ВО ПРИЛЕП

Куче спаси девојче од пожар



**Пожарот избил на петтиот кат
на балконот на станот број 48,
од каде што се проширил
на соседната тераса.**

Изјоре 74-јоџишен скојјанец



ИЗГОРЕ УПРАВНАТА ЗГРАДА НА БИТОЛСКИ „КОМУНАЛЕЦ“



Горат шума, жито, тутун, овошки...

Возилата се стари по 40 години, нема делови и опрема, а од нас се очекува помош, вели Стојанче Павловски, командир на Противпожарната единица од Крива Паланка

Во пожарите што беснеат во Катлановско, Кавадарско, Велешко и во Штипско горат повеќе од 500 хектари шума и земјоделски култури. Направена е голема материјална штета, а во гаснењето се ангажирани сите противпожарни екипи, помогнати од војници.

Нискостеблестата шума источно од воениот полигон Криволак се запали во средата попладнето и вчера сè уште гореше. Во гаснењето се вклучи и хеликоптер на АРМ. Од воениот гарнизон велат дека ситуацијата е под контрола и очекуваат наскоро пожарот да биде локализиран. Според командирот на Противпожарната единица од Неготино, Илија Илиев, изгореле над 200 хектари шума.

Портпаролот на Генералштабот на АРМ, Мирче Ѓорѓоски, кој вчера беше во Пепелиште, рече дека пожарот не го предизвикале припадници на армијата. Војниците од заедничката македонско-англиска вежба „Македонски блесок“ вчера беа распоредени по патот Неготино-Штип кон планината Серта. Ѓорѓоски соопшти дека во најкритичната фаза пожарот зафатил дел од ловиштето „Патрик“. Во гаснењето, освен војниците, учествувале и припадници на шумските стопанства од неколку града и противпожарните единици. Неофицијално, пожарот го подметнале дрвокрадци, кои редовно оперираат на овој терен. Од Центарот за управување со кризи соопштија дека теренот е тешко достапен и опасен поради можноста од експлозии на мини и на други средства.

Пожарот во Катланово, кој избувна завчера и беше локализиран доцна вечерта, вчера повторно се распламти. Службите на Контролата на летање вчера изутрина забележале чад на 15 километри западно



Целосно изгоре вилендичка во завчерашниот пожар во Катланово

од Катланово. Подоцна се утврдило дека станува збор за пожар кај железничката станица Пчиња, во кој горела нискостеблеста шума.

Од штипскиот центар за кризи известија дека противпожарните екипи од завчера гаснат во близина на селата Степанци, Лесковица, Суво Грло и Пухче. Таму само дел од пожарите се ставени под контрола поради тешко пристапниот терен. На десетина локации вчера беснееше пожар и покрај железничката пруга во близина на Велес,

каде што главно горела сува трева. Од пожарот нема голема материјална штета - изгореле неколку пругови од пругата.

Повеќето пожари предизвикани од луѓе

Од Центарот за управување со кризи ги предупредуваат граѓаните ограничено и внимателно да се движат во шумите, да не фрлаат догорчиња и други запаливи материи и средства за да се минимизираат причините за појава и за ширење на пожарите. Во Центарот тврдат дека главни причинители на пожари се земјоделци, сточари, ловци, рибари и излетници, кои за свои потреби палат оган на отворен простор.

Во Кривопаланечко во три пожари изгорела околу четири хектари шумски, овошни насади и житни култури. Првиот го предизвикал непознат сторител, а причината за другите два е струјата по спојот што настанал поради силниот ветер.

- Правиме натчовечки напори да интервенираме правовремено во секоја ситуација, иако работиме во исклучително тешки услови. Возилата се стари по 40 години, немаме резервни делови и опрема, а од нас се очекуваат помош и заштита - изјави Стојанче Павловски, командир на Противпожарната екипа од Крива Паланка.

Кај гевгелиското село Давидово изгоре половина хектар нискостеблеста шума во месноста Јаворица. Пожарникарите спречиле огнот да се прошири кон меѓународната железничка пруга Скопје-Солун, која е во близина.

Во Кочани, кај селата Зрновци и Мордовис, се запалиле овошни насади и житни култури на површина од околу 50 хектари. Противпожарните единици интервенирале и во атарот на селото Долнени, Прилепско. Таму изгорела жито на површина од два хектара и тутун на четири декари. Во Кичевско противпожарните единици имале една интервенција во близина на селото Гарани, каде што била опожарена површина од 3.000 квадратни метри. (Р.Д.) ■

Фото: Слободан Ѓурик

Пожар во кафуле во Нови Сад огнеесе 7 животи

Седум луѓе загинаа, а три беа потешко повредени во пожар што изби вчера во 2 часот наутро во кафулето „Лаунџ“ во Нови Сад, јави Б92. Трагедијата е најголемата во градот во последните години.

Пожарот во локалот на улицата „Змај Јовина“ број 10 избил околу 2 часот, а во 2,05 било јавено на пожарникарите, кои излегле на интервенција за минута и половина. Пожарот го гаснеле 40 минути. Кафулето се наоѓа во строгиот центар на Нови Сад.

- Засега може да кажеме дека седум луѓе го загубија животот, а тројца се потешко повредени.



Пожарникарите интервенирале бргу, но кафулето целосно изгорело


Ваква трагедија не е забележана во последните неколку години. Истрагата ќе ја утврди причината, соопшти претставник на Секторот за заштита и спасување при МВР.

Според Клиничкиот центар на Војводина, од тројцата примени, еден бил во непосредна животна опасност.

Во сличен пожар, во хотелот „Путник“ во

центарот на Нови Сад што изби на 11 декември, загинаа тројца луѓе, а осум беа повредени. За тој пожар беше кажано дека, најверојатно, е подметнат. ●

ПРОТИВПОЖАРНАТА БРИГАДА СО КУП ПРОБЛЕМИ

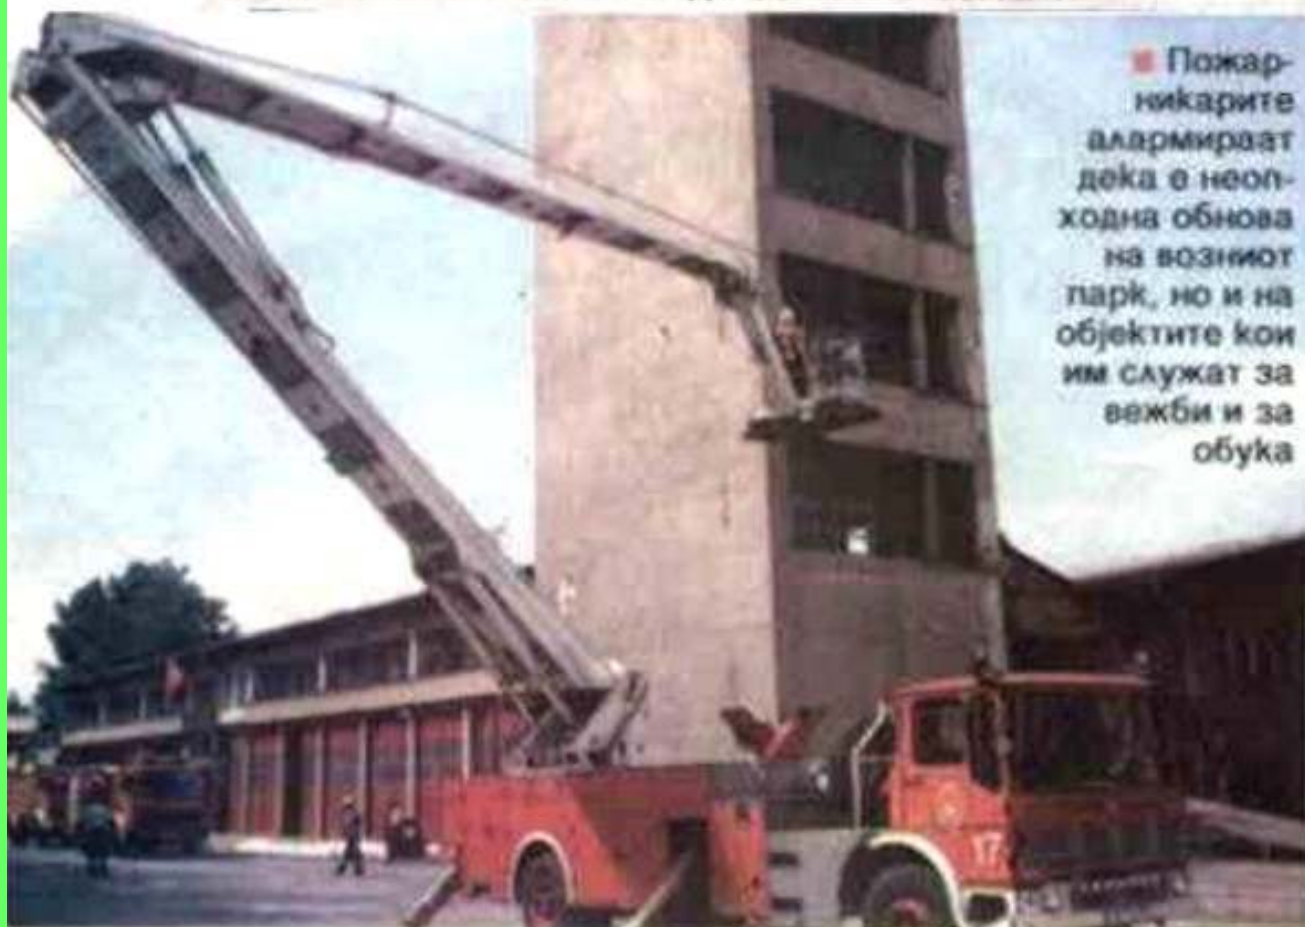

■ Пожар-
никарите
алармираат
дека е неоп-
ходна обнова
на возниот
парк, но и на
објектите кои
им служат за
вежби и за
обука

**Се іасаші пожари
со возила сшари
30 іоџини**

Опремата постара од пожарникарите



Пламените јазици тешко се гаснат со метли, лопати, гребла, како и со цистерни и заштитни одеа од шеесеттите години, велат упатените.



Загрозена истрагата за несреќата

ПОЖАР ВО АВИОН **Загинаа околу 25 луѓе**



Најмалку 29 од вкупно 214 патници загинаа, а околу 171 патник се тешко повредени во пожар, кој избувна при слетување на авион на „Судан ервејс“, на аеродромот во Картум, кој пристигнал од Аман, додека судбината на 14 лица сè уште е непозната, изјави портпаролот на граѓанската авијација во Судан.

Експлозијата на авионот се случила откако авионот безбедно слетал на аеродромот, но сè уште не е познато дали пожарот е причинет од технички проблем.



ШУМСКИ ПОЖАР



ДВА МИЛИОНИ САДНИЦИ ЗА ОПОЖАРЕНИТЕ ГОЛИНИ



Заклучок



Ви благодариме за вниманието